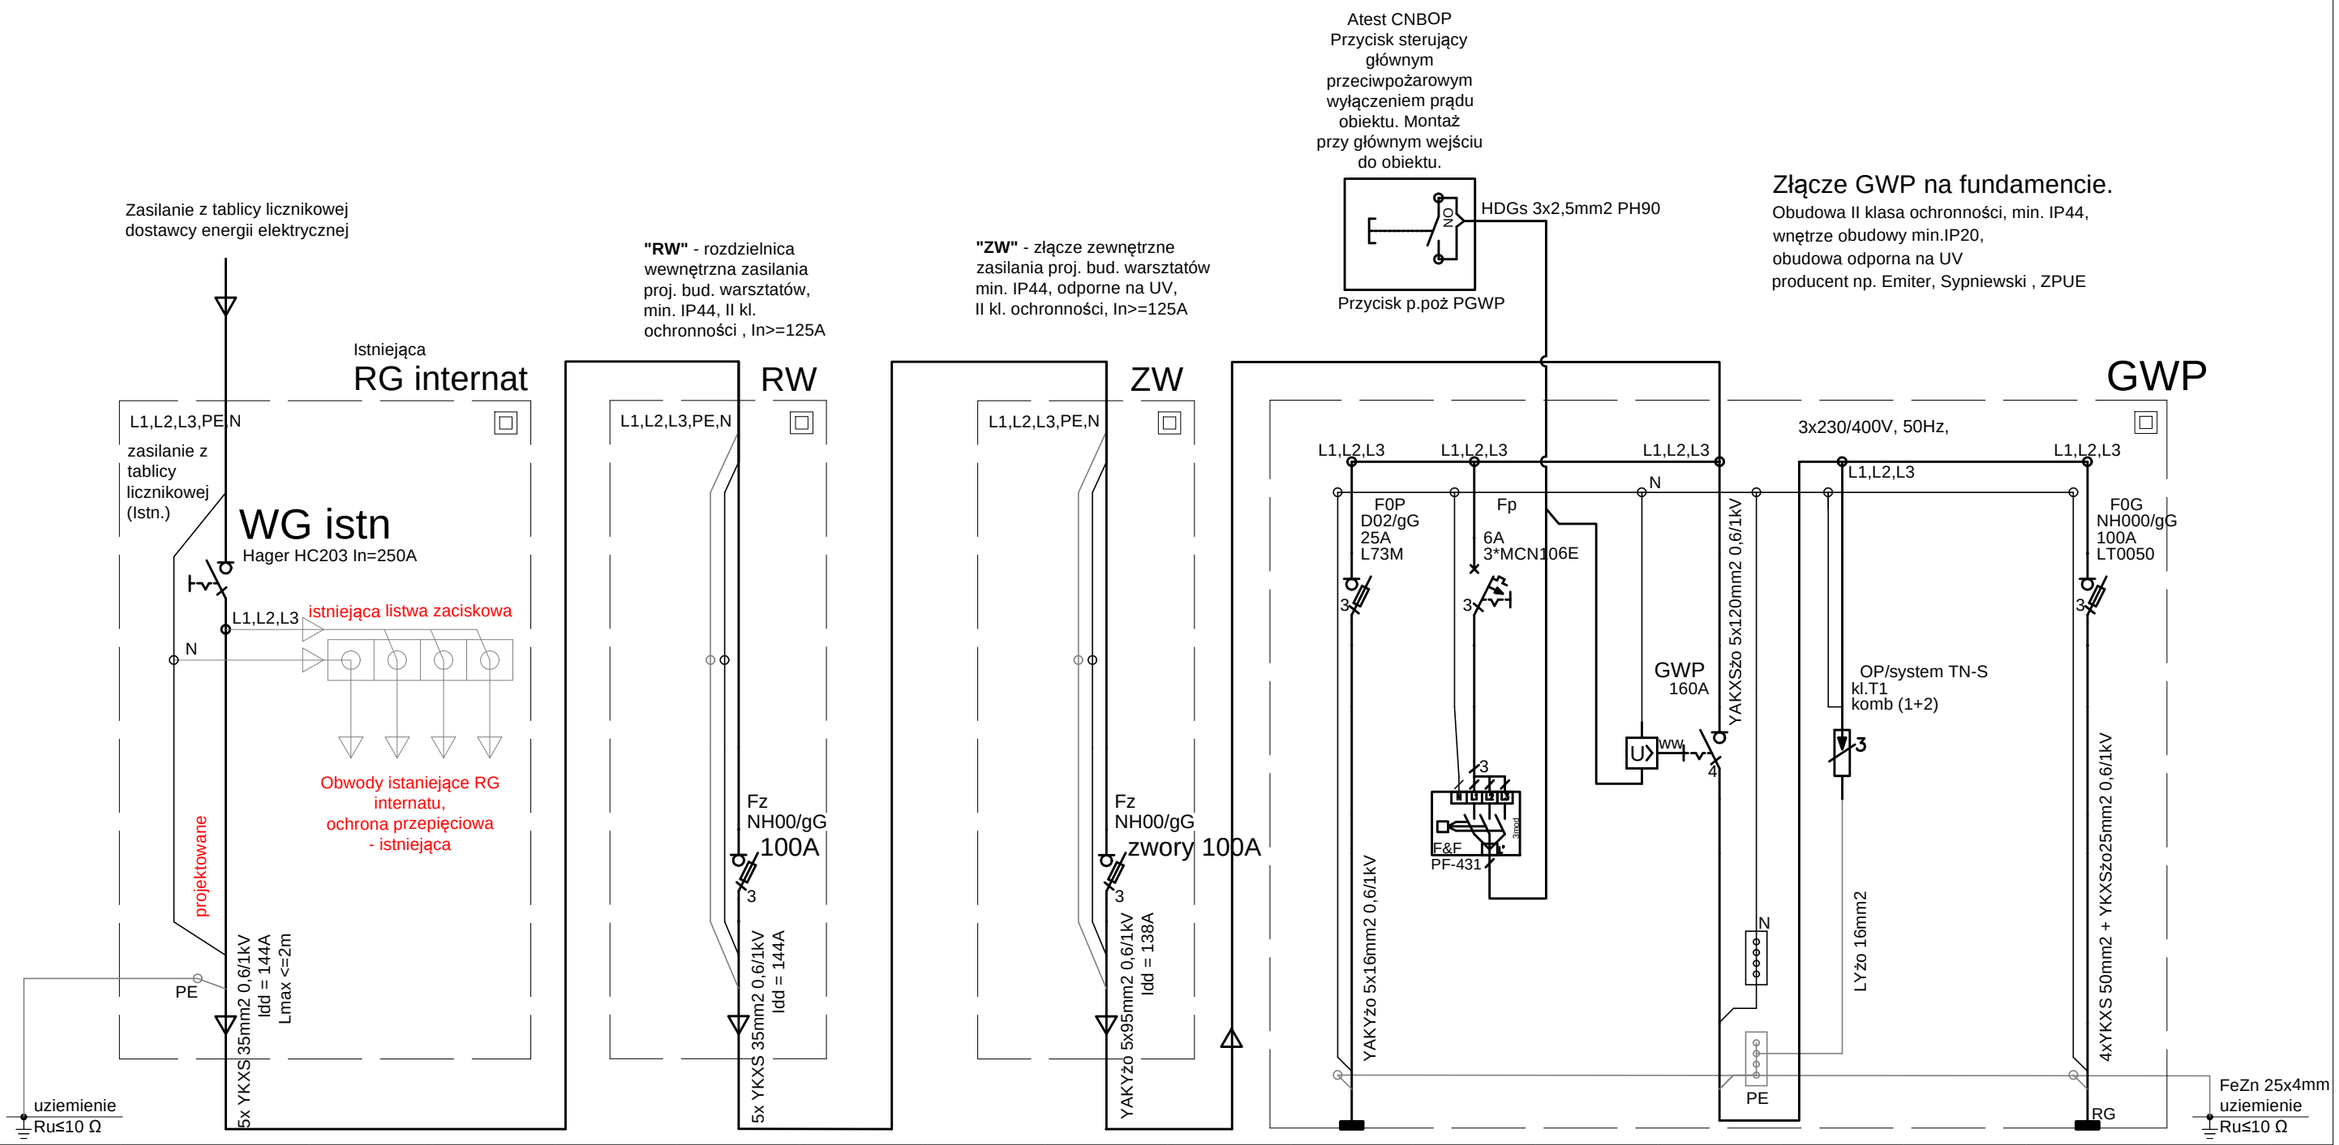

Ozn. obwodu										0P			GLZ	.		0G		
Moc zainst./szczyt [kW]										5	Zdalne sterowanie głównym			.				
Opis/ pomieszczenie										zasilanie rozdz. przepompowni (obiekt zewnętrzny)	przeciwpożarowym wyłączeniem prądu		zasilanie Główny przeciwpożarowy	ochrona przepięciowa .		zasilanie rozdz. RG głównej obiektu		
przeznaczenie										.			wyłącznik prądu	.		.		

Obiekt TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA WARSZTATY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOSOBIAJACEJ DO PRACY W BOGUMIŁKU

Adres BIAŁA WIELKA 208a, GM. LELÓW (DZ. NR 4627 I 4628, OBR. BIAŁA WIELKA, JEDN. EWID. LELÓW)

Tytuł rysunku: Schemat głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	
Sprawdził	mgr inż. Daniel Mader	SLK/6009/PWBE/15	
Opracował	-	-	-

Skala	Data	Faza	Branża	Nr projektu	Nr rys.	Arkusz	Strona
- / - A3	01/2017	PB	Elektr.		E-4.1	1/1	25