


INSTALACJA C.O. RZUT PIĘTRA

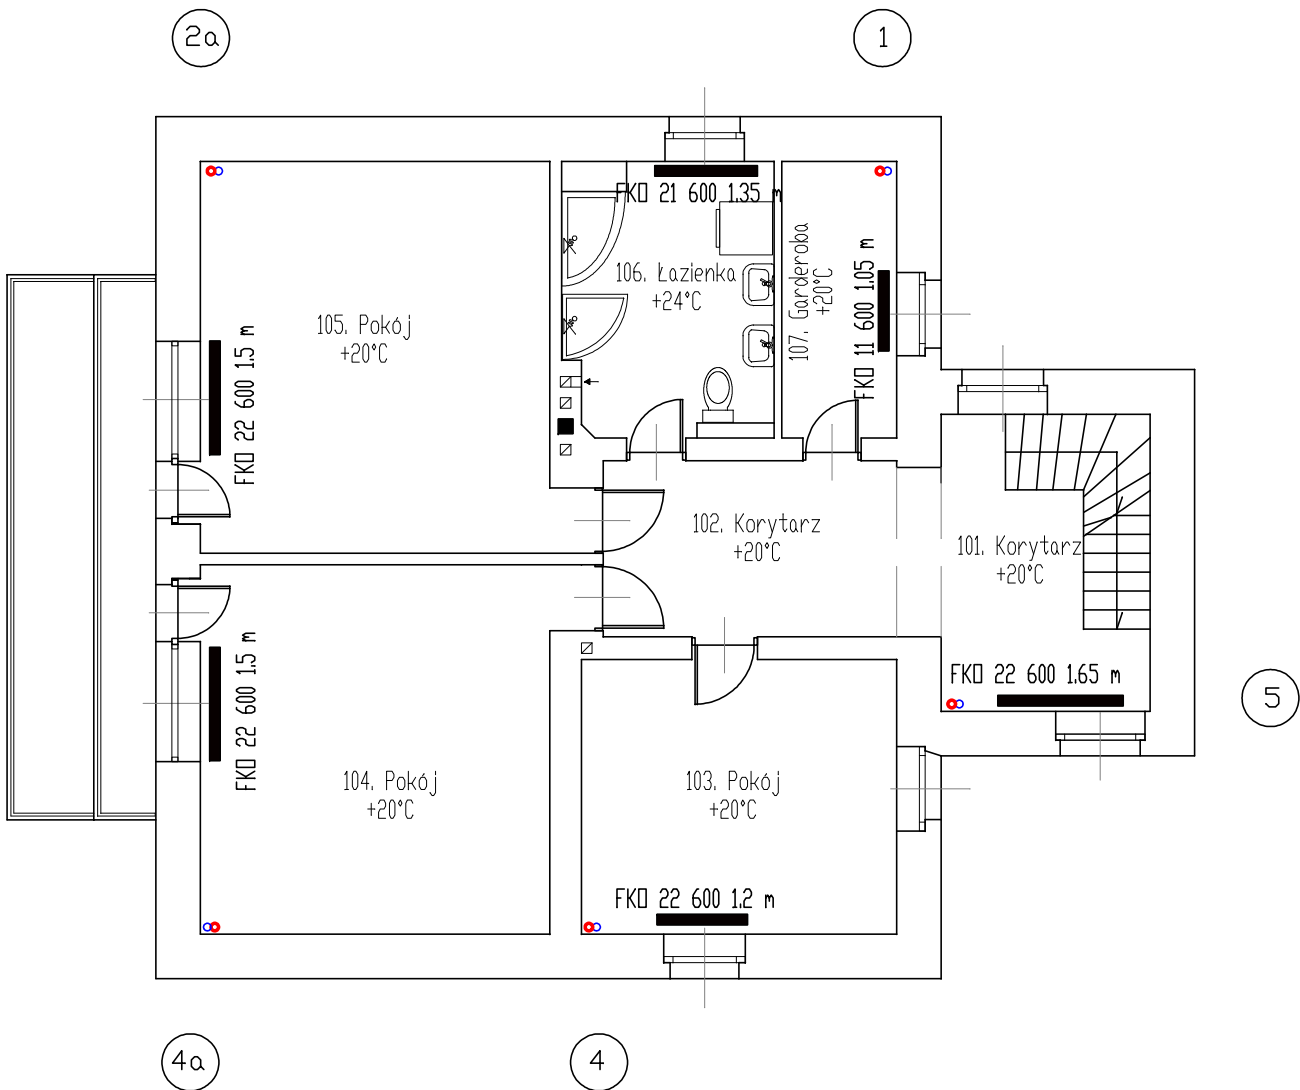

Uwaga:

- 1. Na zaworach termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne z blokadą nastawy.
- 2. Wartości nastaw na zaworach regulacji podpionowej, odcinających, spustowych i termostatycznych podano na rozwinięciu instalacji c.o. przy każdym zaworze.
- 3. Armaturę należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem rozwinięcia instalacji c.o

- LEGENDA
- przewód zasilający
 - przewód powrotny

FKD 11 600 - grzejnik stalowy płytowy kompaktowy, zasilanie boczne, typ 11, wysokość grzejnika H=600 mm

FKD 10 60 - grzejnik stalowy płytowy higieniczny, zasilanie boczne, typ 10, wysokość grzejnika H=600 mm

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl	
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9; 42-200 Częstochowa		
ADRES BUDYNKU	ul. Przejazdowa 98, 42-200 Częstochowa dz. nr ewid. 151, obręb Gnaszyn		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Domu dla Dzieci w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 98		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA C.O. RZUT PIĘTRA		SKALARYS 1:100 I-4
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK		06.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87		06.2016
SPRAWDZIŁ	_____		